

骨材品質管理試験報告書

碎石 4020

令和 3 年 9 月



株式会社 城山開発

周南市大字徳山字一の井手1575

電話 0834-21-5616

FAX 0834-21-5651



# 試験結果報告書

材 料 名： 碎石4020

採 取 地： 山口県周南市大字徳山字城山948番1

御依頼者： 株式会社 城山開発

報 告 日： 2021年9月13日

試験項目： ふるい分け試験  
単位容積質量及び実積率試験



株式会社 土木管理総合試験所

山口支店 山口県山口市佐山10747-9

TEL : 083-902-6176 FAX : 083-902-6186



建設コンサルタント登録 建30第7741号  
環境計量証明事業所登録 環境第74号(濃度)  
環境計量証明事業所登録 環境第75号(音圧レベル)  
環境計量証明事業所登録 環境第76号(振動加速度レベル)  
地質調査業者登録 質02第2230号  
ソフトコアリング協会加盟  
建築物飲料水水質検査業長野県11水第34号  
土壤汚染指定調査機関 2003-4-2029

本 社：長野・東京  
支 店：新潟・上越・福井・松本・南信・山梨・埼玉・神奈川・群馬・宇都宮・東北・盛岡・名古屋・大阪・京滋・山口・福岡  
駐在員事務所：ベトナム  
F C店：札幌・熊本・和歌山・東海・福島・宇都宮・京都・茨城・新潟

※この試験結果報告書の一部分を複製するときは、書面によって当試験所の承認を得るようにして下さい。

## 試験結果一覧表

試料名 砕石4020 整理年月日 2021年9月13日

調査名 材料試験 整理担当者 青柳 智己



試験規格	試験項目	試験結果	規格値 JIS A 5005	判定
JIS A 1103	微粒分量 (%)			
JIS A 1104	単位容積質量 (kg/l)	1.50	-	-
	実積率 (%)	-	-	-
JIS A 1110	密度 表乾 (g/cm <sup>3</sup> )			
	密度 絶乾 (g/cm <sup>3</sup> )			
	吸水率 (%)			
JIS A 1121	区分			
	すりへり減量 (%)			
JIS A 1122	安定性 (%)			
JIS A 1137	粘土塊量 (%)			
JIS A 5005 7.6	粒形判定実積率 (%)			

試験規格	ふるい目 (mm)		通過質量分率 (%)		判定
	公称目開き	呼び寸法	試験結果	規格値	
JIS A 1102	106	100			合格
	75	80			
	63	60			
	53	50	100.0	100	
	37.5	40	98.4	90~100	
	31.5	30			
	26.5	25	42.4	20~55	
	19	20	7.6	0~15	
	16	15			
	13.2	13			
	9.5	10	1.9	0~5	
	4.75	5			
	2.36	2.5			
	1.18	1.2			
	0.600	0.6			
	0.425	0.4			
0.300	0.3				
0.150	0.15				
0.075	0.075				
	粗粒率 (F.M)		7.92		

備考	<p>JIS A 5005 コンクリート用砕石及び砕砂（砕石）を引用</p> <p>試験の結果、当該骨材は全て規格値に適合する品質である</p>
----	--


JIS A 1102 骨材のふるい分け試験

調査件名 材料試験 試験年月日 2021年9月9日  
 試験料名 砕石4020 試験者 青柳 智己 (青柳)

試験料の種類 採取年月日 年月日  
 試験料の採取場所 山口県周南市大字徳山字城山948番1 採取者  
 全乾燥試験料質量 8066 g ふるい分け方法 手動

ふるい目の開き (mm)	各ふるいにとどまる質量 (累加) (g)	連続する各ふるいの間にとどまる質量 (g)	連続する各ふるいの間にとどまる質量分率 (%)	各ふるいにとどまる質量分率 (%)	各ふるいを通過する質量分率 (%)
106					
75					
63					
53					
37.5	133	133	1.6	1.6	98.4
31.5					
26.5	4650	4517	56.0	57.6	42.4
19.0	7459	2809	34.8	92.4	7.6
16.0					
13.2					
9.5	7915	456	5.7	98.1	1.9
4.75					
2.36					
1.18					
0.6					
0.425					
0.15					
0.075					
以下(受皿)	8066	151	1.9	100.0	0.0
計	8066	8066	100.0		


粗粒率 ( F . M ) 7.92

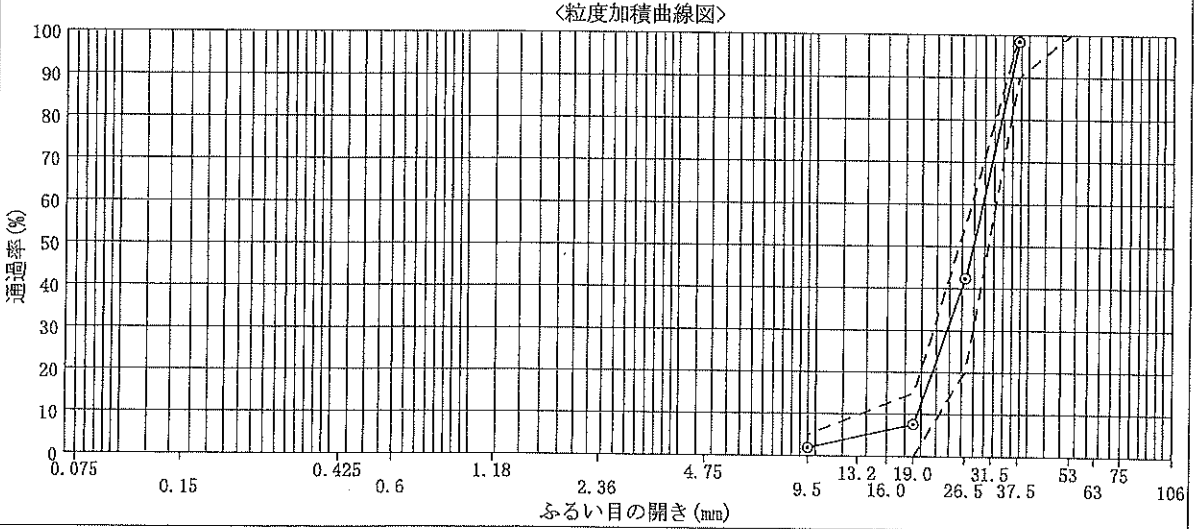

備考

JIS A 1104	骨材の単位容積質量及び実積率試験	
------------	------------------	--

調査名・目的 材料試験

試料名 砕石4020 試験者 青柳 智己   
 採取地 山口県周南市大字徳山字城山948番1 試験場所 株式会社 土木管理総合試験所  
 採取者 - 試験年月日 2021年9月10日  
 採取年月日 - 最大寸法 (mm) 40

試験室の状態	室温 (°C)	湿度 (%)	検定水の温度 (°C)	乾燥温度 (°C)
	20	54	20	110

記事 試料は絶乾状態のものを用いた。

試料の詰め方	棒突き法 ・ ジッキング法			
	細骨材		粗骨材	
骨材の種類				
測定番号	1	2	1	2
① 容器の容積 (l)			9.918	9.918
② 試料と容器の質量 (kg)			19.451	19.483
③ 容器質量 (kg)			4.578	4.578
④ 試料質量 ②-③ (kg)			14.873	14.905
⑤ 単位容積質量 ④/① (kg/l)			1.50	1.50
⑥ 単位容積質量 平均値 (kg/l)			1.50	
⑦ 平均値からの差 (kg/l)			0.00	
⑧ 表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )			-	
⑨ 吸水率 (%)			-	
⑩ 実積率 ⑥×(100+⑨)/⑧ (%)			-	
⑪ 実積率 平均値 (%)			-	

注 (1) 単位容積質量の平均値からの差は0.01kg/l以下でなければならない。

備考